

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТЫРКА
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(XVI сессии III созыва)
(внеочередная)**

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2014 г.

№ 38

с. Хатырка

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Хатырка

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» руководствуясь постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Совет депутатов муниципального образования сельского поселения Хатырка

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения сельского поселения Хатырка.
2. Настоящее решение подлежит обнародованию.
3. Разместить настоящее решение в информационно телекоммуникационные Интернет на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава сельского
поселения Хатырка

Н.С. Козина

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов
сельского поселения Хатырка
от 18.12.2014 г. № 38

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
сельского поселения Хатырка**

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Хатырка Анадырского муниципального района является Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

1. Общие положения

1.1. Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.2. Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

1.3. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

2.1. Определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение.

2.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.


2.3. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

2.4. Обеспечение жителей сельского поселения Хатырка тепловой энергией.

2.5. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельского поселения Хатырка.

2.6. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Графическая часть

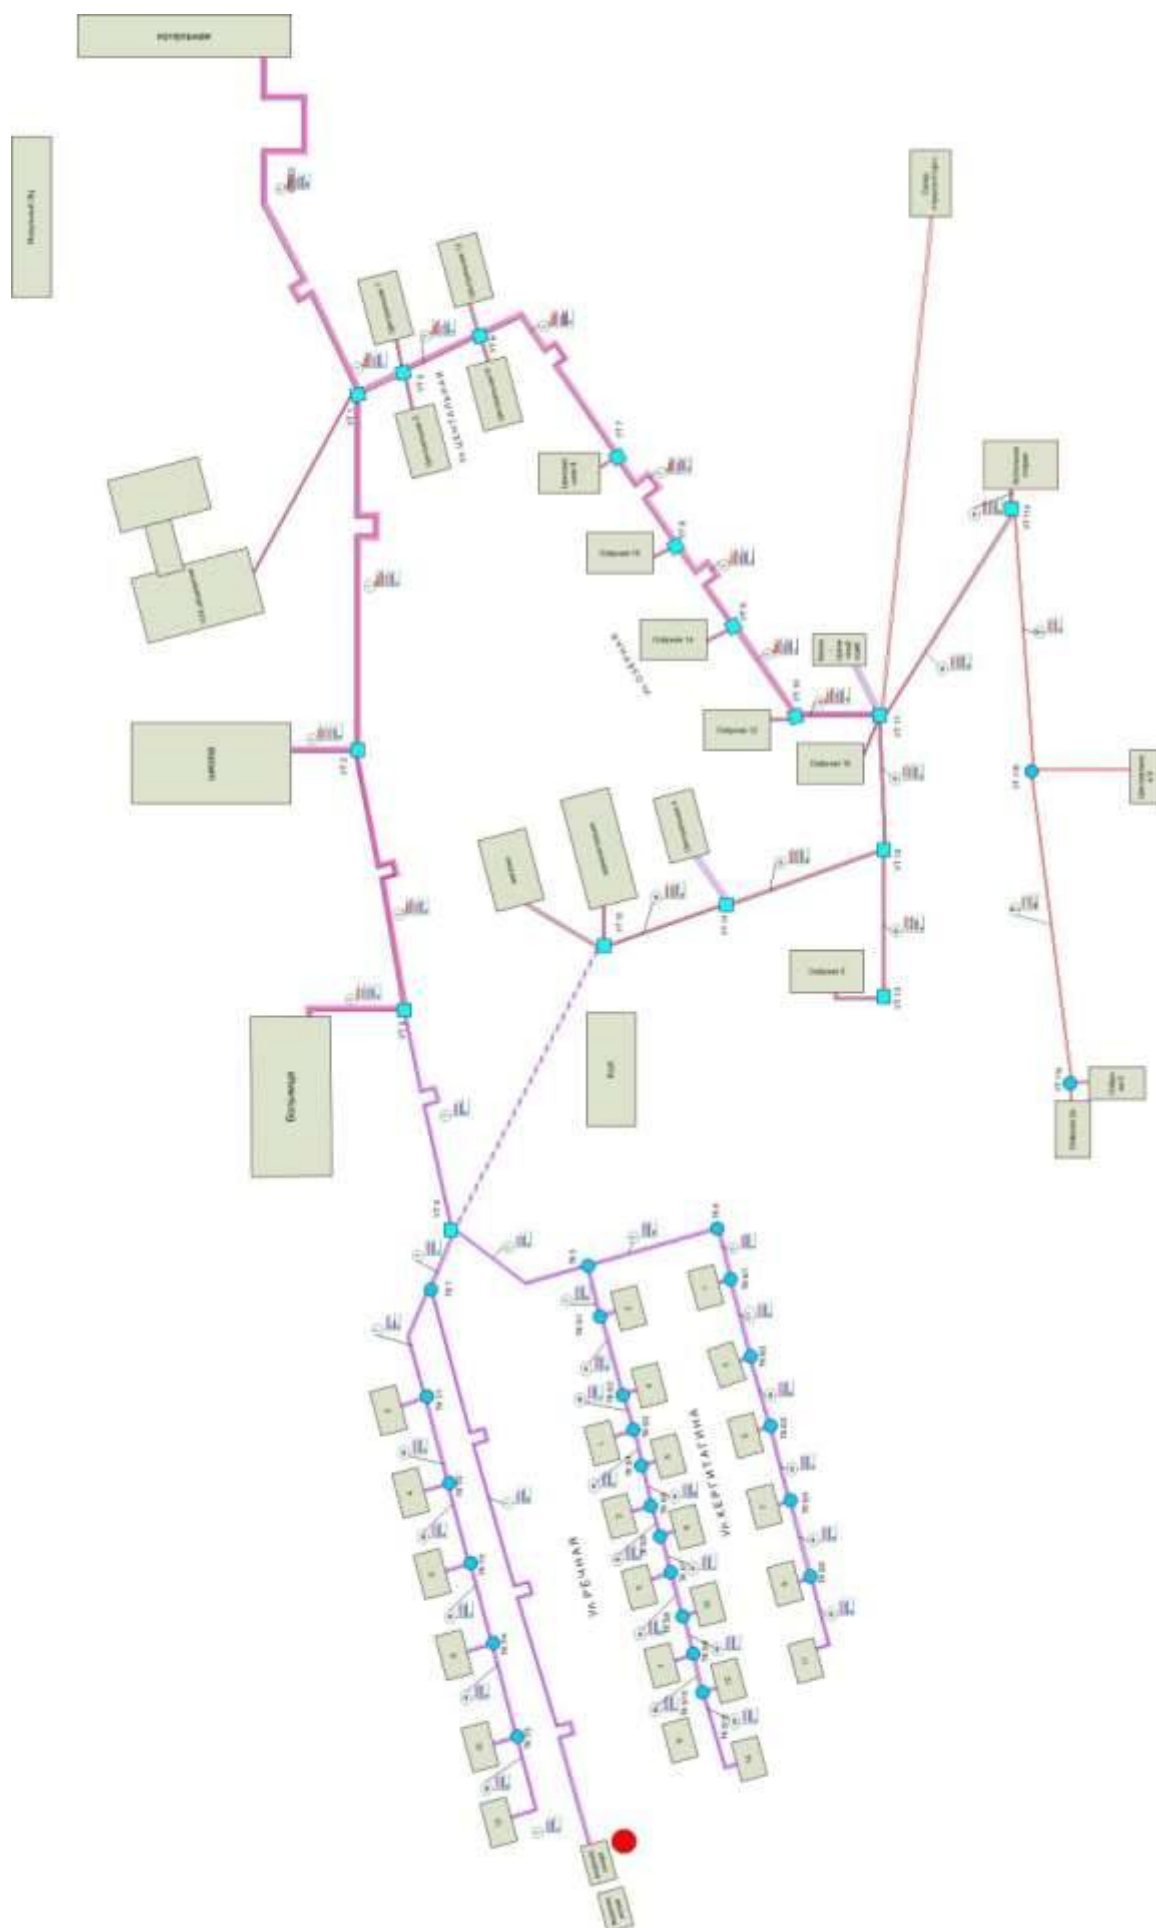

4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Сельское поселение Хатырка (далее - СП Хатырка) входит в состав Анадырского муниципального района (далее – Анадырского МР).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 1,16 кв. км.

Численность населения СП Хатырка на 01.01.2014 – 423 человек.

СП Хатырка располагается в южной части Анадырского муниципального района. Расположено вблизи устья реки Хатырка, недалеко от побережья Берингова моря. Является самым южным поселением на Чукотке.

Через территорию поселения протекает ручей.

Граница муниципального образования СП Хатырка проходит от точки на севере на правом берегу реки Хатырка граница идет на юг, повторяя изгибы береговой линии на протяжении 2125 м, затем поворачивает на запад и еще через 125 м уклоняется на юго-запад и через 1,5 км поворачивает на север, поднимается по склону средней крутизны, через 500 м проходит топоотметку 34.2, через 375 м, не меняя направления, выходит в район опор линии электропередач, отклоняется на северо-восток, через 250 м снова отклоняется к северу, через 200 м пересекает тракторную дорогу, далее огибает увал по его подножью и выходит к водозабору (отметка 23.1) на безымянном ручье, поворачивает на юго-восток, огибая подножье увала, и через 125 м снова поворачивает на север, идет по подножью увала высотой 73.6, и через 750 м уклоняется к востоку, через 125 м снова отклоняется к западу и еще через 125 м к северо-востоку, через 125 м проходит топоотметку 20.1, отклоняется к северу и через 260 м выходит в начальную точку описания.

В геологическом отношении поселение сложено спокойно залегающими породами.

Климат субарктический, морской, суровый. Средние температуры января –22 °С, июля — сильно варьирует от года к году, но в среднем +11 °С. Тёплый период очень короткий. Осадков 350 мм в год, в основном — в тёплый период. Благодаря близости к морю, зима в сельском поселении теплее, а лето прохладнее континентальных районов Чукотки.

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – филиал ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

Централизованным теплоснабжением (отопление и горячее водоснабжение) СП Хатырка обеспечиваются:

- жилые дома, клуб, магазин, больницу, школу и административные здания;

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление, частично малометражные котлы на твердом топливе.

Котельная Информация о теплоснабжающих предприятиях

Ведомственная принадлежность	Марка котла	Год установки котла	Установленная мощность котла, Гкал/ч	Выработка тепловой энергии, Гкал/год	Вид топлива	Средний удельный расход, кг у.т./Гкал	Необходимое количество топлива, тонн/год	Теплопроизводительность котельной, Гкал/ч	Отопление, Гкал/ч	Гкал на ГВС в год	Потери в сетях, Гкал/год	Длина теплотрассы, км	Износ котельной, %	Износ теплосетей, %
муниципальная	КСВ-Ф-1,0-95 Н	2006	0,86	3727,82	каменный уголь Г, IГР	224,30	1652,11	4,08	1,18	316,74	520,00	6,33	10,00	65,00
	КСВ-Ф-1,0-95 Н	2006	0,86											
	КСВ-Ф-1,0-95 Н	2006	0,86											
	КВр-1,74	2014	1,5											

3. Население СП Хатырка в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять 450 человек.

Изменение площади СП Хатырка не предусматривается.

В СП Хатырка при градостроительном зонировании выделяются: Ж-1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами, ОЖ Зона общественно-жилого назначения, П-1 Зона производственно-коммунальных объектов, Т-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры и коммунально-складских организаций, С-1 Зона больниц, госпиталей и медицинских комплексов, Р-1 Зона рекреационно-ландшафтных территорий.

4. Объекты на территории СП Хатырка имеют преимущественно централизованные системы инженерного обеспечения. Реконструкция котельной СП Хатырка с переходом на другие виды топлива и изменение схемы инженерного обеспечения СП Хатырка не планируется.

5. Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления общественных зданий – 445.43 Гкал/год на существующий фонд.

6. Строительство новых котельных не предусматривается.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным и наземным способом.

Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной теплоизоляцией производить по мере необходимости.